


Ploché a vakuové trubkové kolektory

VITOSOL-F
VITOSOL-T



Pro vaši bezpečnost

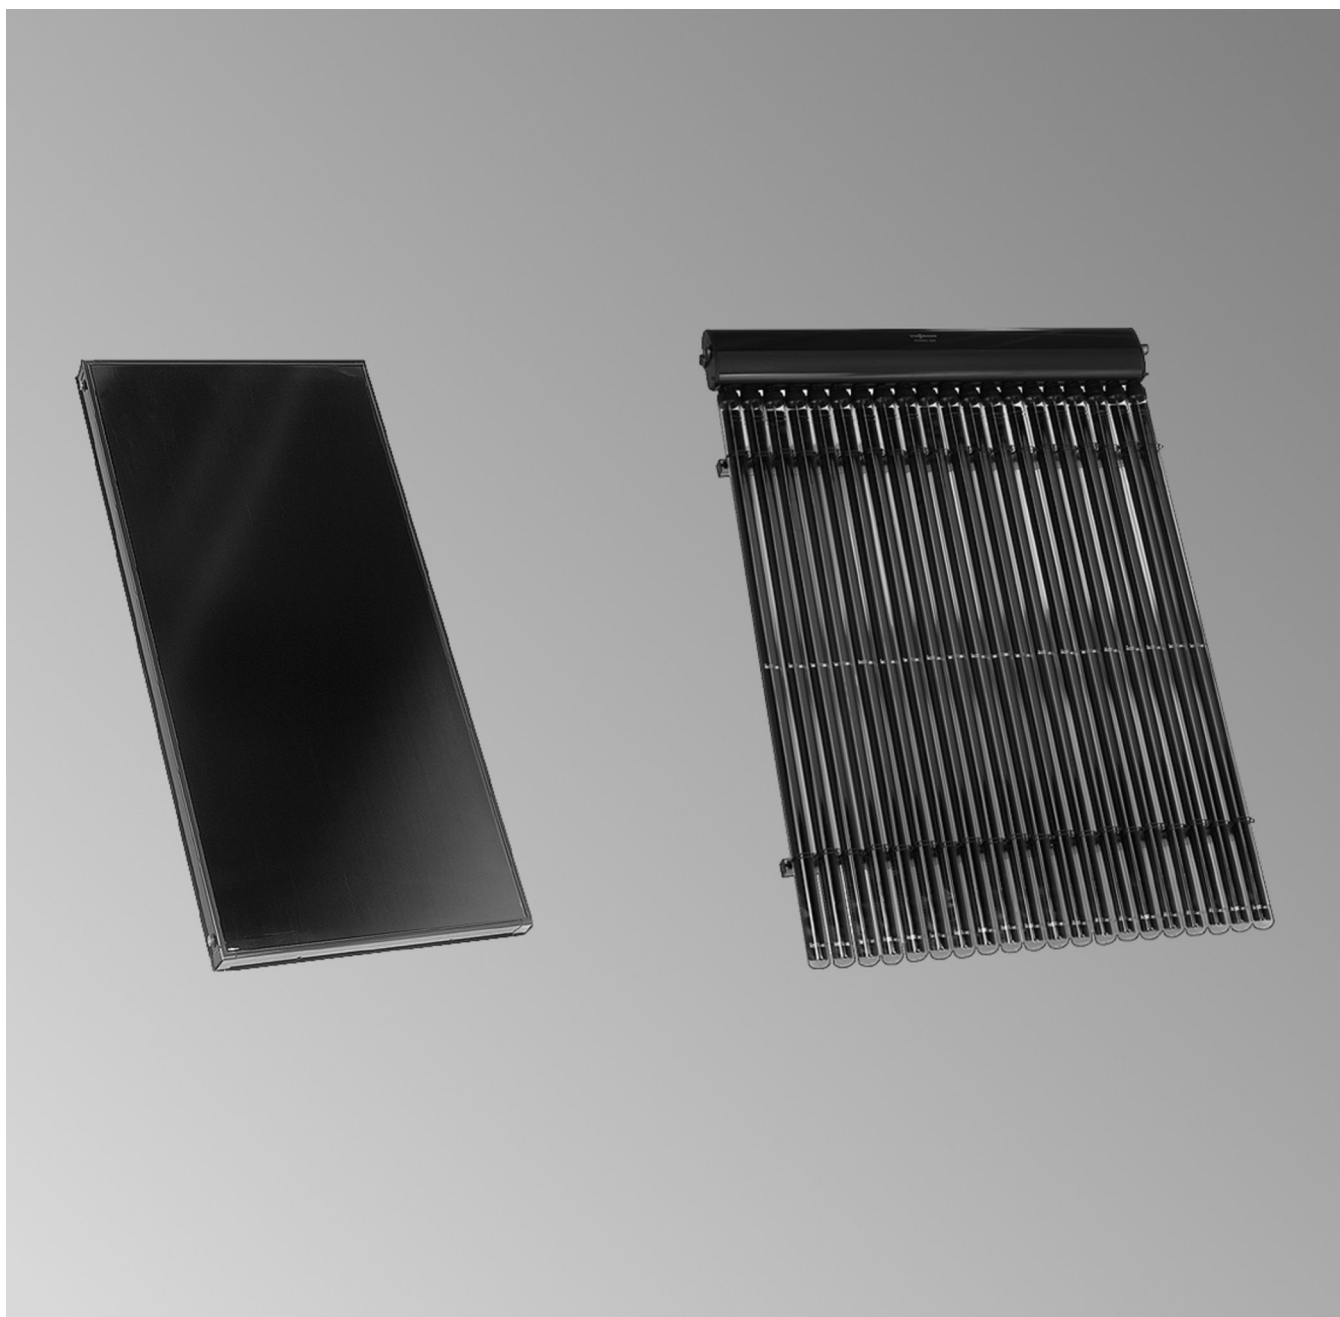

Dodržujte prosím přesně tyto bezpečnostní pokyny, zabráníte tak újmě na zdraví a škodám na majetku.

Vysvětlení bezpečnostních pokynů



Nebezpečí

Tato značka varuje před úrazem.



Pozor

Tato značka varuje před věcnými škodami a škodami na životním prostředí.

Upozornění

Údaje uvedené slovem „Upozornění“ obsahují doplňkové informace.

Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určen pro osoby obsluhující zařízení.

Tento přístroj **není** určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo s nedostatkem znalostí, pouze v případě, že jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo obdrží-li od této dozorčí osoby instrukce, jak se stroj používá.



Pozor

Děti musí být pod dozorem.
Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.



Nebezpečí

Neodborně provedené práce na topném zařízení mohou vést k životu nebezpečným nehodám.

Elektroinstalační práce smějí provádět pouze odborní elektrikáři.

Chování při požáru



Nebezpečí

Při požáru hrozí nebezpečí popálení a výbuchu.

- Vypněte zařízení.
- Používejte přezkoušený hasicí přístroj požární třídy ABC.

Přídavné součásti, náhradní a rychle opotřebitelné díly



Pozor

Součásti, jež nebyly se zařízením odzkoušeny, mohou způsobit jeho poškození nebo nepříznivě ovlivnit jeho funkce.

Montáž resp. výměnu je třeba nechat provést výhradně specializovanou firmou.

První a opětovné uvedení do provozu

První uvedení do provozu musí provést montážní firma nebo jí pověřený odborník.

Řiďte se rovněž návody k obsluze připojených součástí.

V zařízení musí být ve studeném stavu tlak 1,0 bar + 0,1 bar x statická výška, hodnotu odečtete na manometru.

Upozornění

Statická výška je vzdálenost od manometru k nejvyššímu bodu zařízení. Např. při 10 m se musí přičíst 1,0 bar.



Pozor

K zamezení škod na zařízení a na teplotním médiu

se po odvzdušnění musí odvzdušňovače opět uzavřít. Toto opatření zabrání úniku páry a vnikání kyslíku z ovzduší.



Pozor

Nadměrná teplota může solární zařízení poškodit.

Solární zařízení proto v létě, například v době dovolené, nevypínejte.

Pojištění

Sluneční kolektory Viessmann jsou z výroby zkontrolovány podle ČSN EN 12975-2 co do odolnosti proti úderu, mj. proti krupobití.

Přesto doporučujeme k zajištění proti neobvykle silným přírodním úkazům zahrnout kolektory do pojištění budovy. Naše záruka se na takovéto škody nevztahuje.

Péče, prohlídky a technická údržba



Při údržbářských pracích a čištění respektujte přiložený servisní návod.

- Pravidelně kontrolujte manometr.
- Netěsná vedení a netěsnosti solárního zařízení nechte opravit.
- Každých šest měsíců kontrolujte provozní tlak, klidný provoz oběhových čerpadel, výstupní teplotu a teplotu zpátečky a spínací funkce.
- V pravidelných intervalech doporučujeme kontrolu teplotního média (ochrana před mrazem a hodnota pH).



Servisní návod

- Odstraňte z kolektorů nečistotu a sníh (sněhovou vrstvu nad 50 cm). Se zvyšujícím se znečištěním klesá účinnost solárního zařízení.
- K zaručení bezporuchového, úsporného a ekologického provozu nechte na solárním zařízení pravidelně provádět údržbu. Doporučujeme vám za tím účelem uzavřít se svým specializovaným topenářským podnikem smlouvu o inspekci a údržbě.

Poruchy

Řiďte se rovněž návody k obsluze připojených součástí.

Není-li odstranění poruchy možné, informujte specializovaný podnik.

Likvidace

Spotřebované teplotní médium zlikvidujte prostřednictvím místního systému likvidace zvláštního odpadu.

Váš kontaktní podnik

Při případných dotazech nebo při požadavku provedení údržby a oprav na Vašem zařízení se prosím obračejte na Váš odborný servis. Odborný servis ve Vaší blízkosti naleznete například na našich webových stránkách www.viessmann.com.

Viessmann, spol. s r.o.
Chrástany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com

5728 317 CZ Technické změny vyhrazeny!